



Zodpovědný projektant:	Kontroloval:	Kreslil:	<b>VÍT ZVOLÁNEK</b> PROJEKCE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ELEKTRO Oudoleň 77, 582 24 Oudoleň <a href="mailto:vít.zvolanek@seznam.cz">vít.zvolanek@seznam.cz</a> +420 725 936 257 IČ: 02951479	
Vít Zvolánek		Vít Zvolánek		
<b>Nové podzemní rozvaděče          a úprava rozvodů elektroinstalace na náměstí T. G. Masaryka</b>				
INVESTOR: Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř			DATUM:	12 /2017
			STUPEŇ:	DPS
ČÁST DOKUMENTACE: ELEKTROINSTALACE			FORMÁT:	3 x A4
			MĚŘITKO:	-
OBSAH VÝKRESU: <b>ŘEZY KABELOVOU TRASOU</b>			Č. ČÁSTI:	Č. VÝKRESU:
			D1.4.b	04

# Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti kabely do 1kV v cm.


kabely do 1kV/  
Plynovod

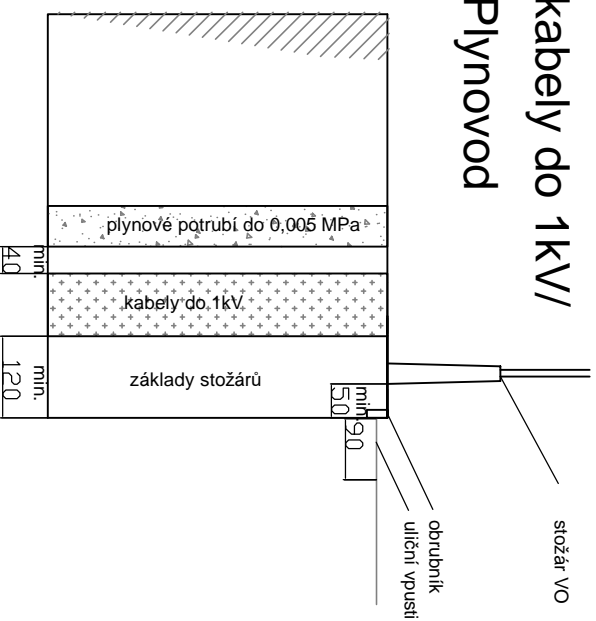


kabely do 1kV/  
Sdělovací vedení

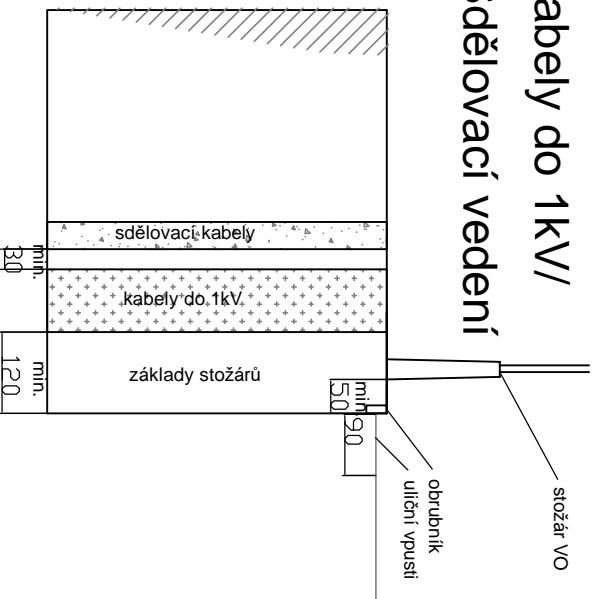


kabely do 1kV/  
Tepelné vedení

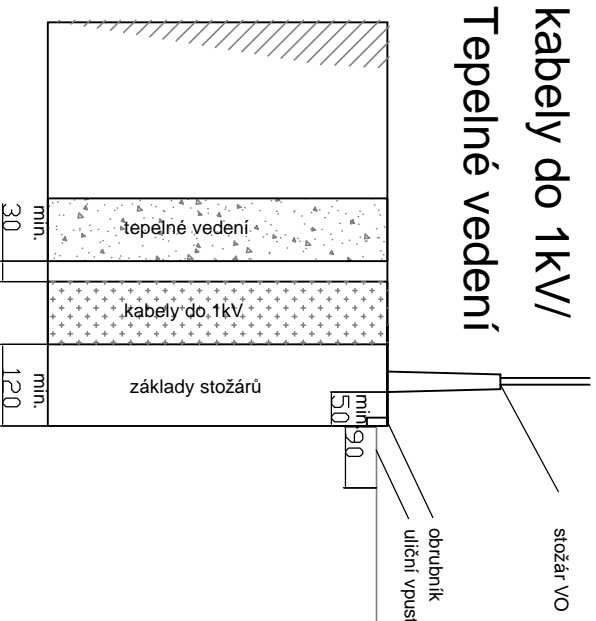

kabely do 1kV/  
Stokové sítě,  
Kanal. přípojky

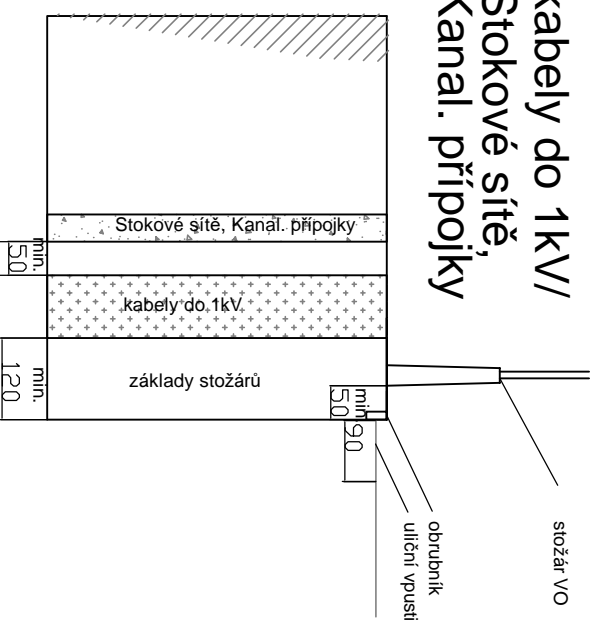

kabely do 1kV/  
Vodovodní potrubí

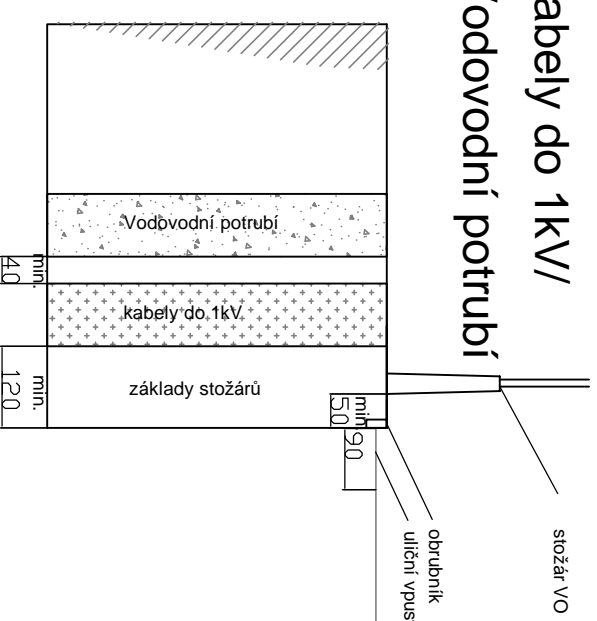

# Nejmenší dovolené krytí kabely do 1kV (sdělovací) v mm.

## Výkop ve volném terénu

